


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROSTRAHA m ²
2.01	CHODBA	13,09
2.02	ÚČEBNA ZS	13,09
2.03	ÚČEBNA ZS	13,09
2.04	CHODBA	13,09
2.05	CHODBA	13,09
2.06	PŘEDŠKOLA TOILETY	1,55
2.07	TOILETA	2,01
2.08	ÚKLADOVÁ MÍSTNOST	3,29
2.09	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	4,77
2.10	KANCELÁŘ UČITELŮ	11,97
2.11	ŘEDITELNA	16,21

2.8.1 - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A MÍTI NADOBÍ
VĚTRACÍ REKUPERČNÍ JEDNOTKA DUOVENT COMPACT
OV 5100 DI-7,5 KL 64+FF/MAS DWV AP IP55 ATYP
VZDUCHOVÝ VÝKON V=4800/5000m³/h/35Pa
TOPIVÝ VÝKON EL. OHŘEVU Q=1,5kW (ZAPRÁVĚNÍ V PRÍKONU)
CENOVÝ ÚČINĚK 80%
SLUŽBY JIŘÍ FIKV, EL. PŘÍKON OD ROZVADOVÉ JEDNOTKY
+ TOPNÝ SAMOREGULAČNÍ KABEL PRO VYTÁPĚNÍ
ZKS SÍŤOVU ODVOZU KONDENZÁTŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ

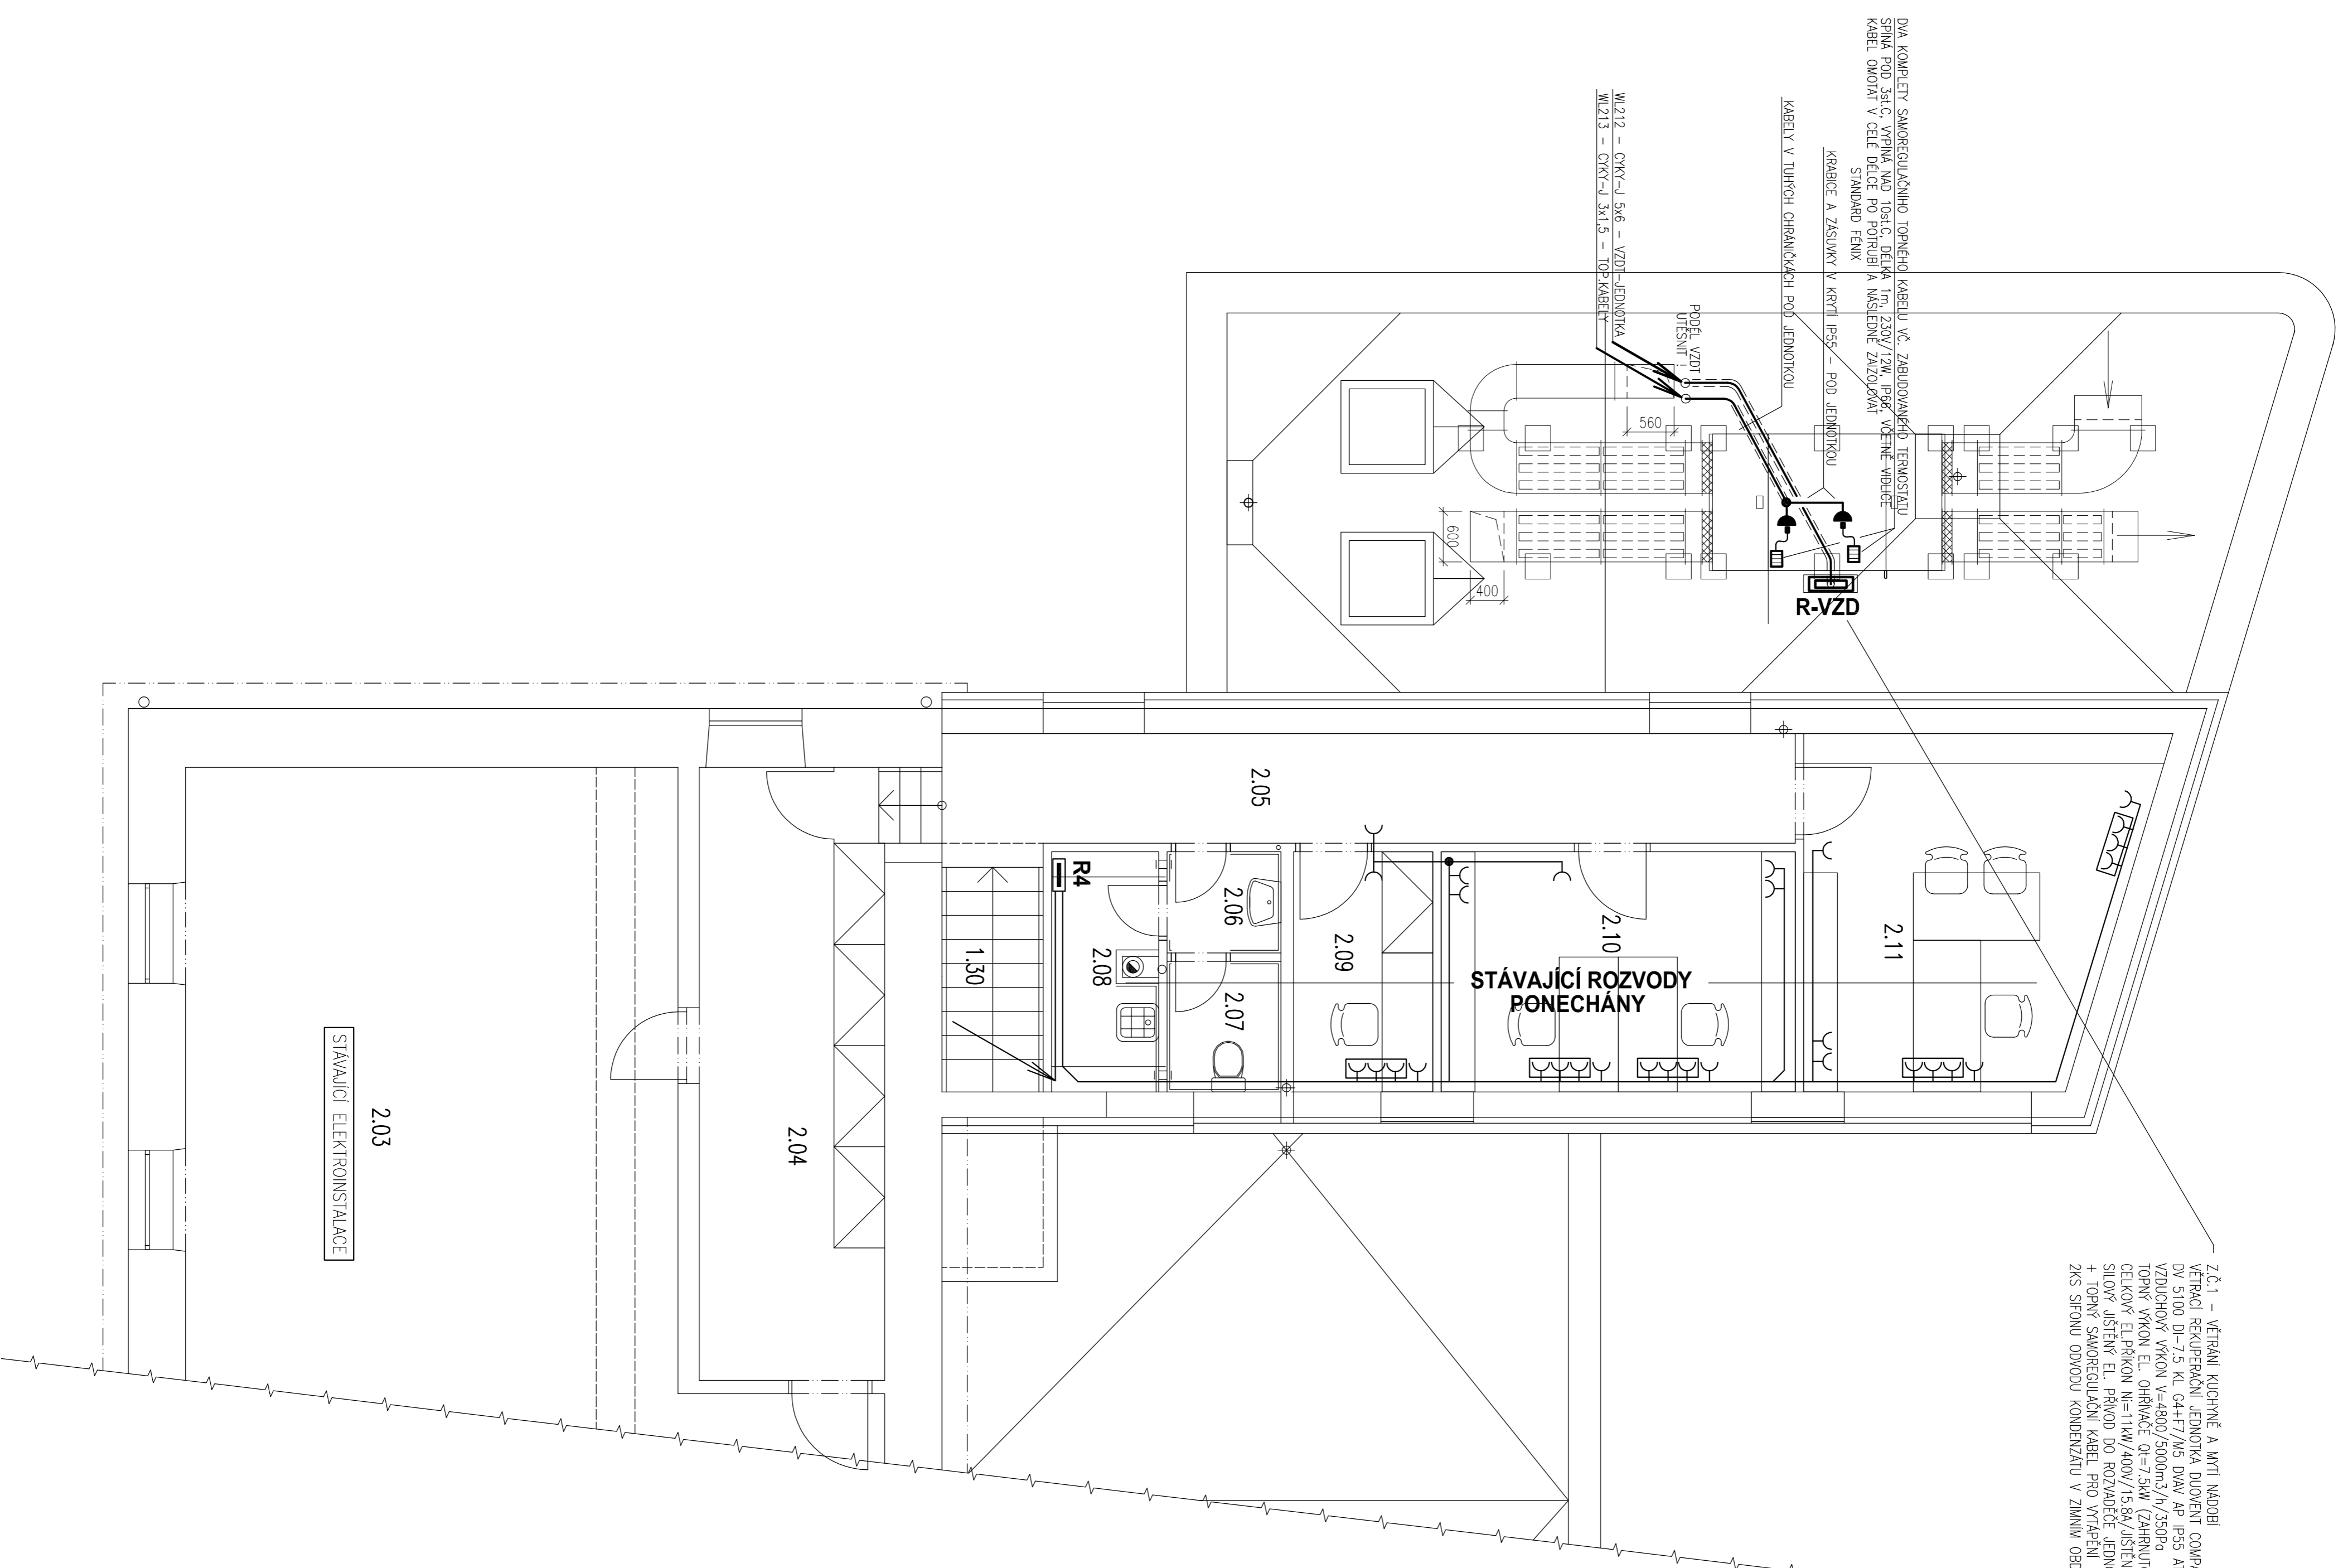

LEGENDA, POPIS PROVEDENÍ

JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNĚM VÝKRESE PROJEKTU A V JEHO TECHNICKE ZPRÁVĚ

ROZVOVNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V /TN-S
OCHRANNA ÚPRAVA PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTROU
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
4112 - ROZVODNÝ M ZÁKLADŮ OCHRANU (PŘED DOPADEM ŽIVOTI ÚSAJ)
- IZOLACE, PŘEZKAT NEBO KRYTÍ
4113 - ROZVODNÝ M OCHRANU PŘI PARICĚ (PŘED KONTAKTEM NEŽIVOTI ÚSAJ)
4113.1 - OCHRANĚNÍ ČERVENÁ A ORANŽOVĚ PŮSTOJAN
4113.2 - OCHRANĚNÍ ŽLUTĚ
4113.3 - OCHRANĚNÍ MODRÁ
4113.3 - OCHRANĚNÍ MODRÁ - FROUDOVÝ OCHRANĚNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH

MĚŘÍTEŘ STAVBY

AUTOR		PROJEKTANT ČÁSTI		www.dpsvehoj.com.pl,cz	
ING. PAVEL KRÁMPLA	tel. 603 148 207	ING. JAROSLAV TESÁŘ	email: engproj@plivkiv.cz	00420 605 148 929	
email: pavkr@plivkiv.cz		KONTROLOVAL			
ING. JAROSLAV TESÁŘ	tel. 603 217 024	ING. PAVEL KRÁMPLA	email: pavkr@plivkiv.cz	tel. 603 148 207	
email: engproj@plivkiv.cz					
OBJEDVATEL	Objekt Sazovicka, Sazovicka 180, 763 01 Mlýnský náhon	FORMÁT PAJ	Dátum		
STUPĚN DOKUMENTACE		6 x A4	03. 2021		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ČÁST	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	MĚŘÍTKO	PAGE		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 101 - OBJEKT ŠKOLY	1:50			
ORDN. D.1.4 - TECHNICKÁ PROJEKCE STAVĚB					
ORDN. D.1.4.d - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD					
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY	STUPĚN	ČÍSLO VÝKRESU	ZNAČKA	
		DPS	D.1.4 - 404	000	